


Схема подключения котла с промежуточной емкостью
(рекомендуемая для котельных котлами единичной мощностью от
25кВт до 100кВт)

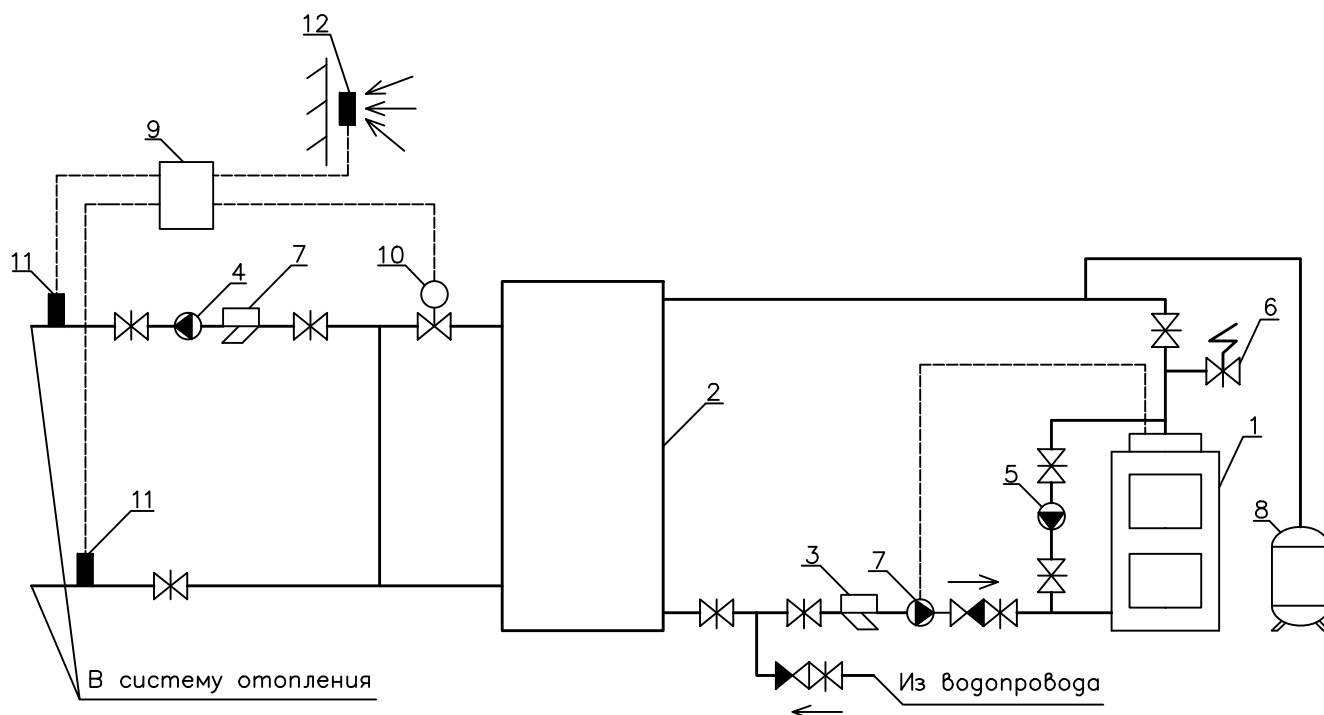

- 1 — котел
- 2 — емкость $V=0.7-1.0 \text{ м}^3$
- 3 — циркуляционный насос
- 4 — сетевой насос
- 5 — рециркуляционный насос
- 6 — предохранительный клапан
- 7 — фильтр
- 8 — расширительный бак
- 9 — электронный блок системы автоматического регулирования
- 10 — задвижка с электроприводом
- 11 — датчик температуры воды
- 12 — датчик температуры наружного воздуха