



# КВГТ-25-70

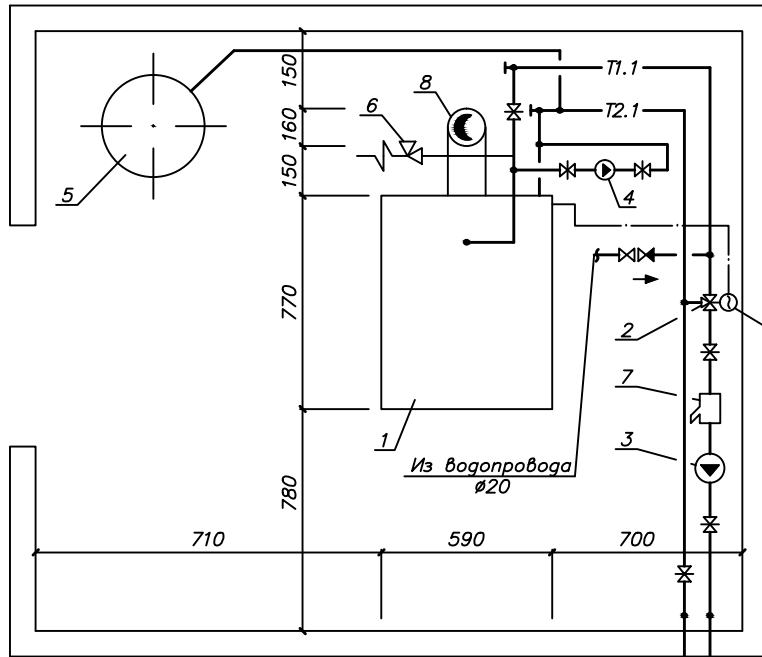

В систему отопления здания  $\varnothing 25 \times 2,8$

Подключается проводом от котла

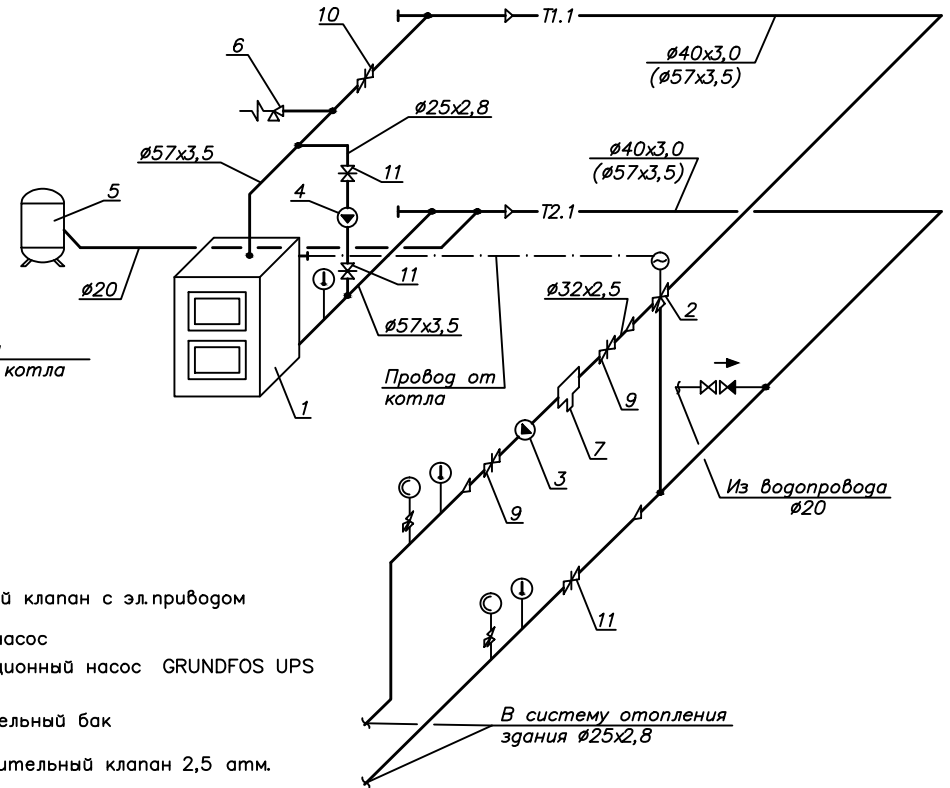

- 1 Котел
- 2 Трехходовой клапан с эл. приводом
- 3 Сетевой насос
- 4 Рециркуляционный насос GRUNDFOS UPS 32/40
- 5 Расширительный бак
- 6 Предохранительный клапан 2,5 атм.
- 7 Фильтр
- 8 Дымовая труба  $\varnothing 159 \times 4,5$

В систему отопления здания  $\varnothing 25 \times 2,8$