

Схема подключения котла с промежуточной емкостью
(рекомендуемая для котельных котлами единичной
мощностью от 25кВт до 100кВт)

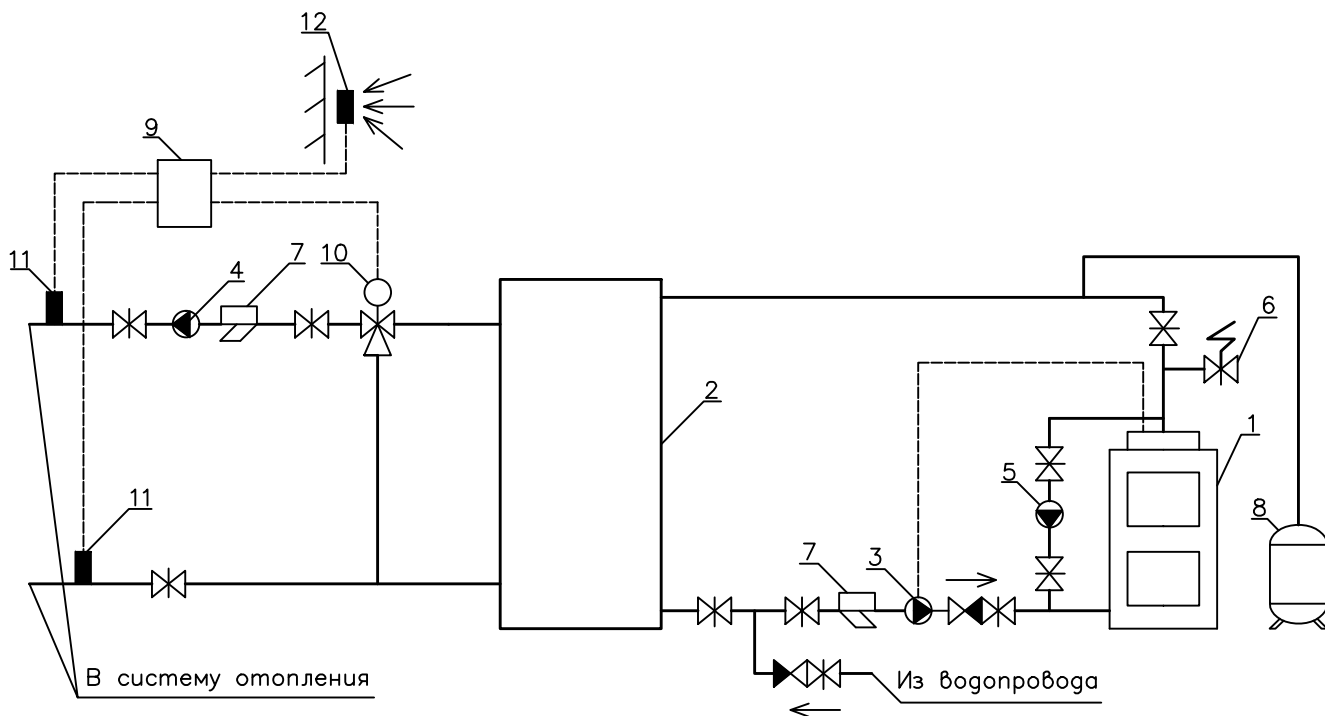


Рисунок 16

- 1 – котел
- 2 – емкость $V=0.7-1.0$ м³
- 3 – циркуляционный насос
- 4 – сетевой насос
- 5 – рециркуляционный насос
- 6 – предохранительный клапан
- 7 – фильтр
- 8 – расширительный бак
- 9 – электронный блок системы автоматического регулирования
- 10 – трехходовой клапан с электроприводом
- 11 – датчик температуры воды
- 12 – датчик температуры наружного воздуха